



Opção Silicones

**Subestações Conversoras
HVDC-OPTHP e UHVDC**

Serviços executados pela





CLIENTE

Serviços Executados para





Eletrobras
Elettronorte

**SE Coletora Sistema HVDC-OPTHP - Porto Velho/RO
simultaneamente com a SE Araraquara 2/SP**

Revitalização dos Reatores de linha no Pátio de 600Kv-CC

ANTES

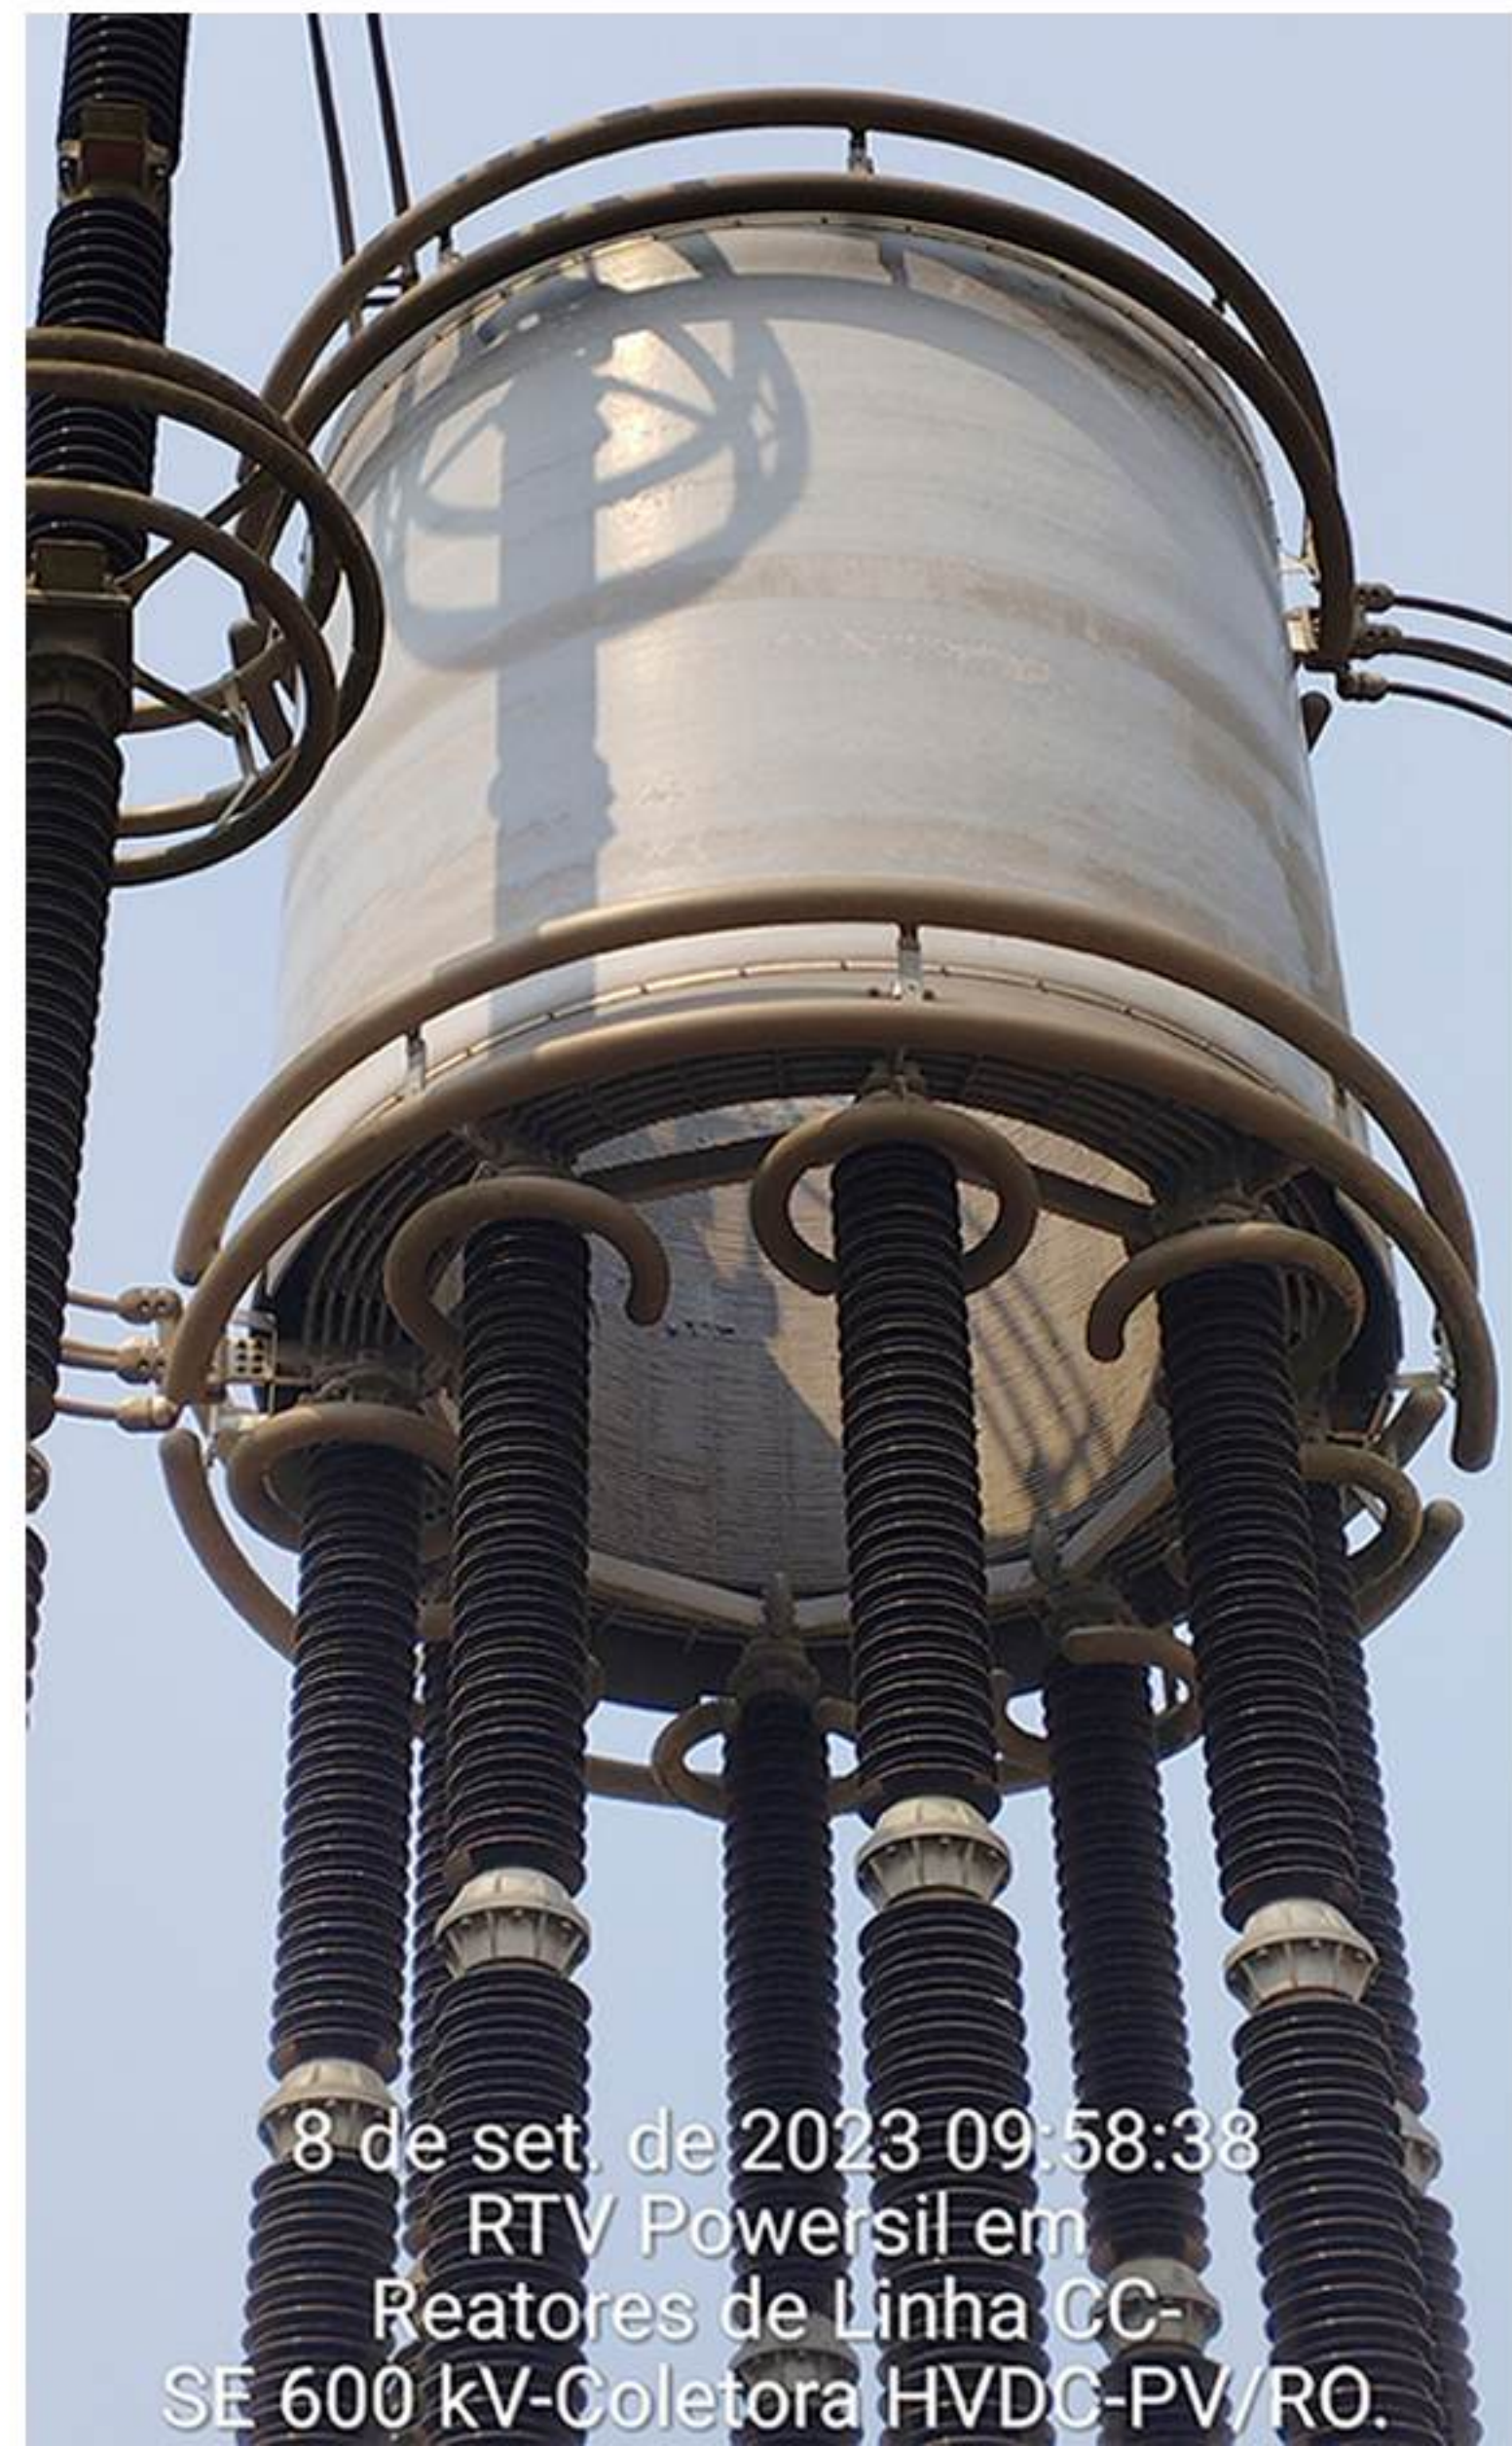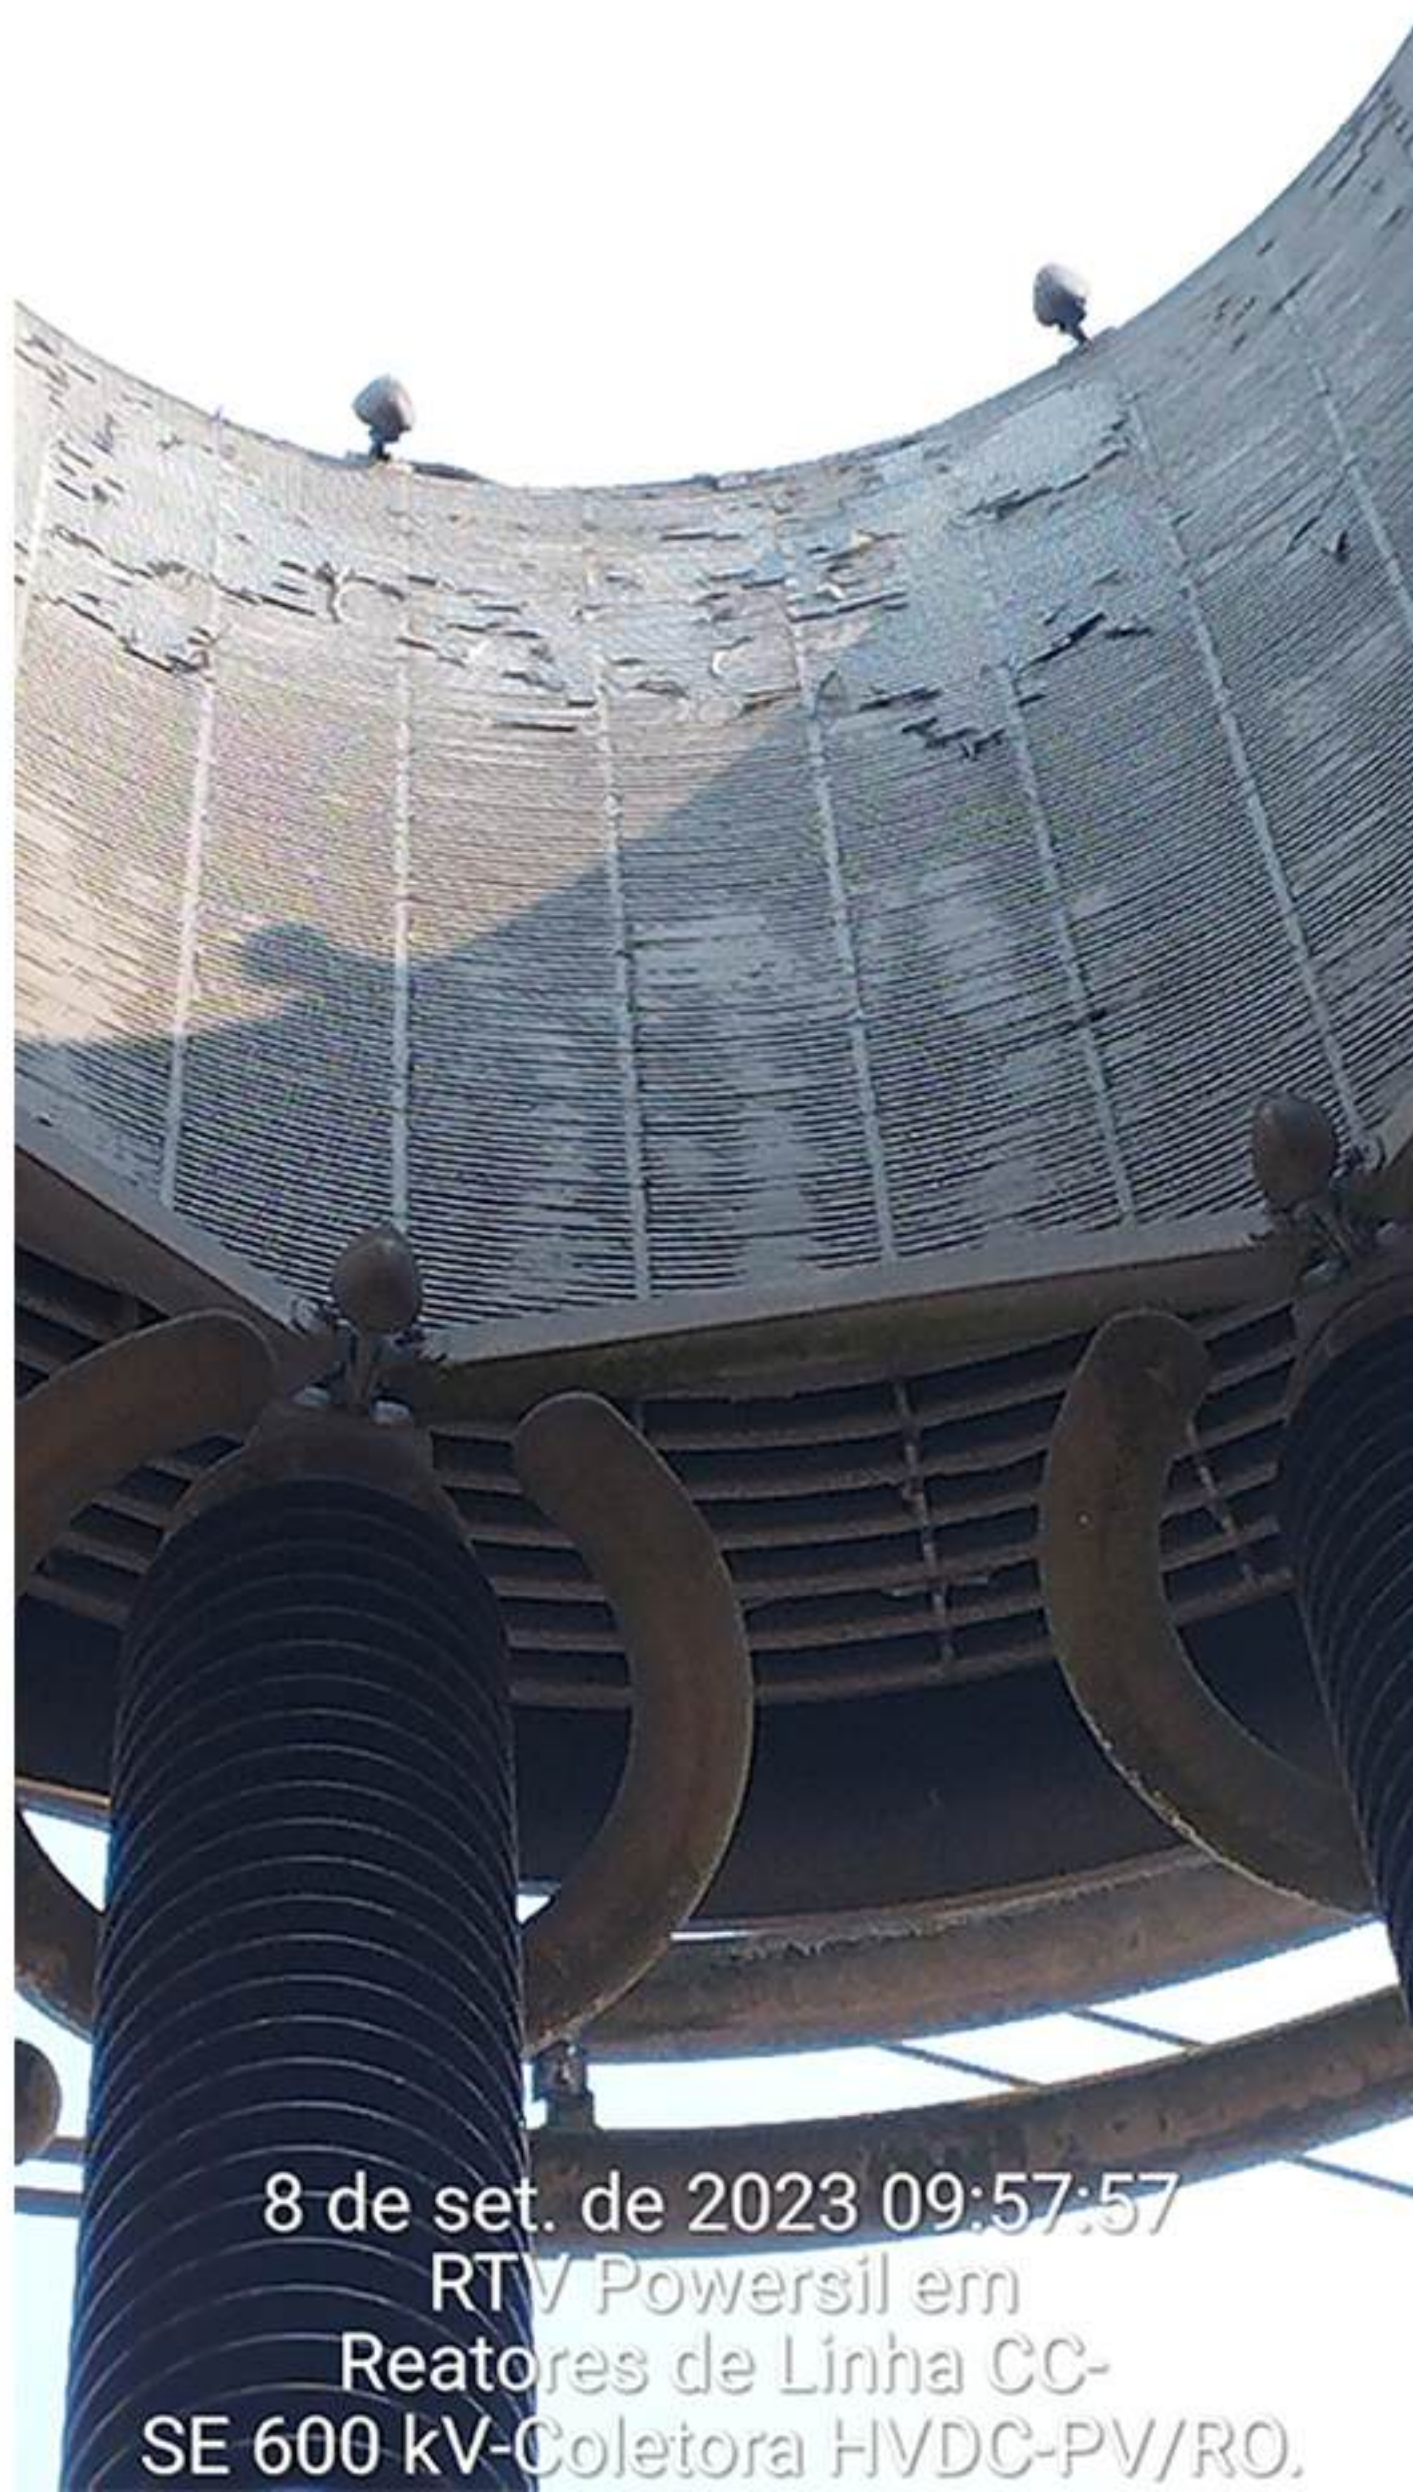

DURANTE



DURANTE



DEPOIS



SE Coletora Sistema HVDC-OPTHP - Porto Velho/RO

Revitalização em Equipamentos FDCs e FHs

ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS

5 de set. de 2023 09:53:14
RTV Powersil em
Reatores de Linha CC-
SE 600 kV-Coletora HVDC-PV/RO.



ANTES



DURANTE



DEPOIS

DEPOIS



SE Sistema HVDC-OPTHP Araraquara 2/SP


Lavagem das buchas do Polo 1 e 2 do Pátio DC - 600Kv, seus respectivos barramentos, anéis de corona e isoladores


DURANTE



DEPOIS



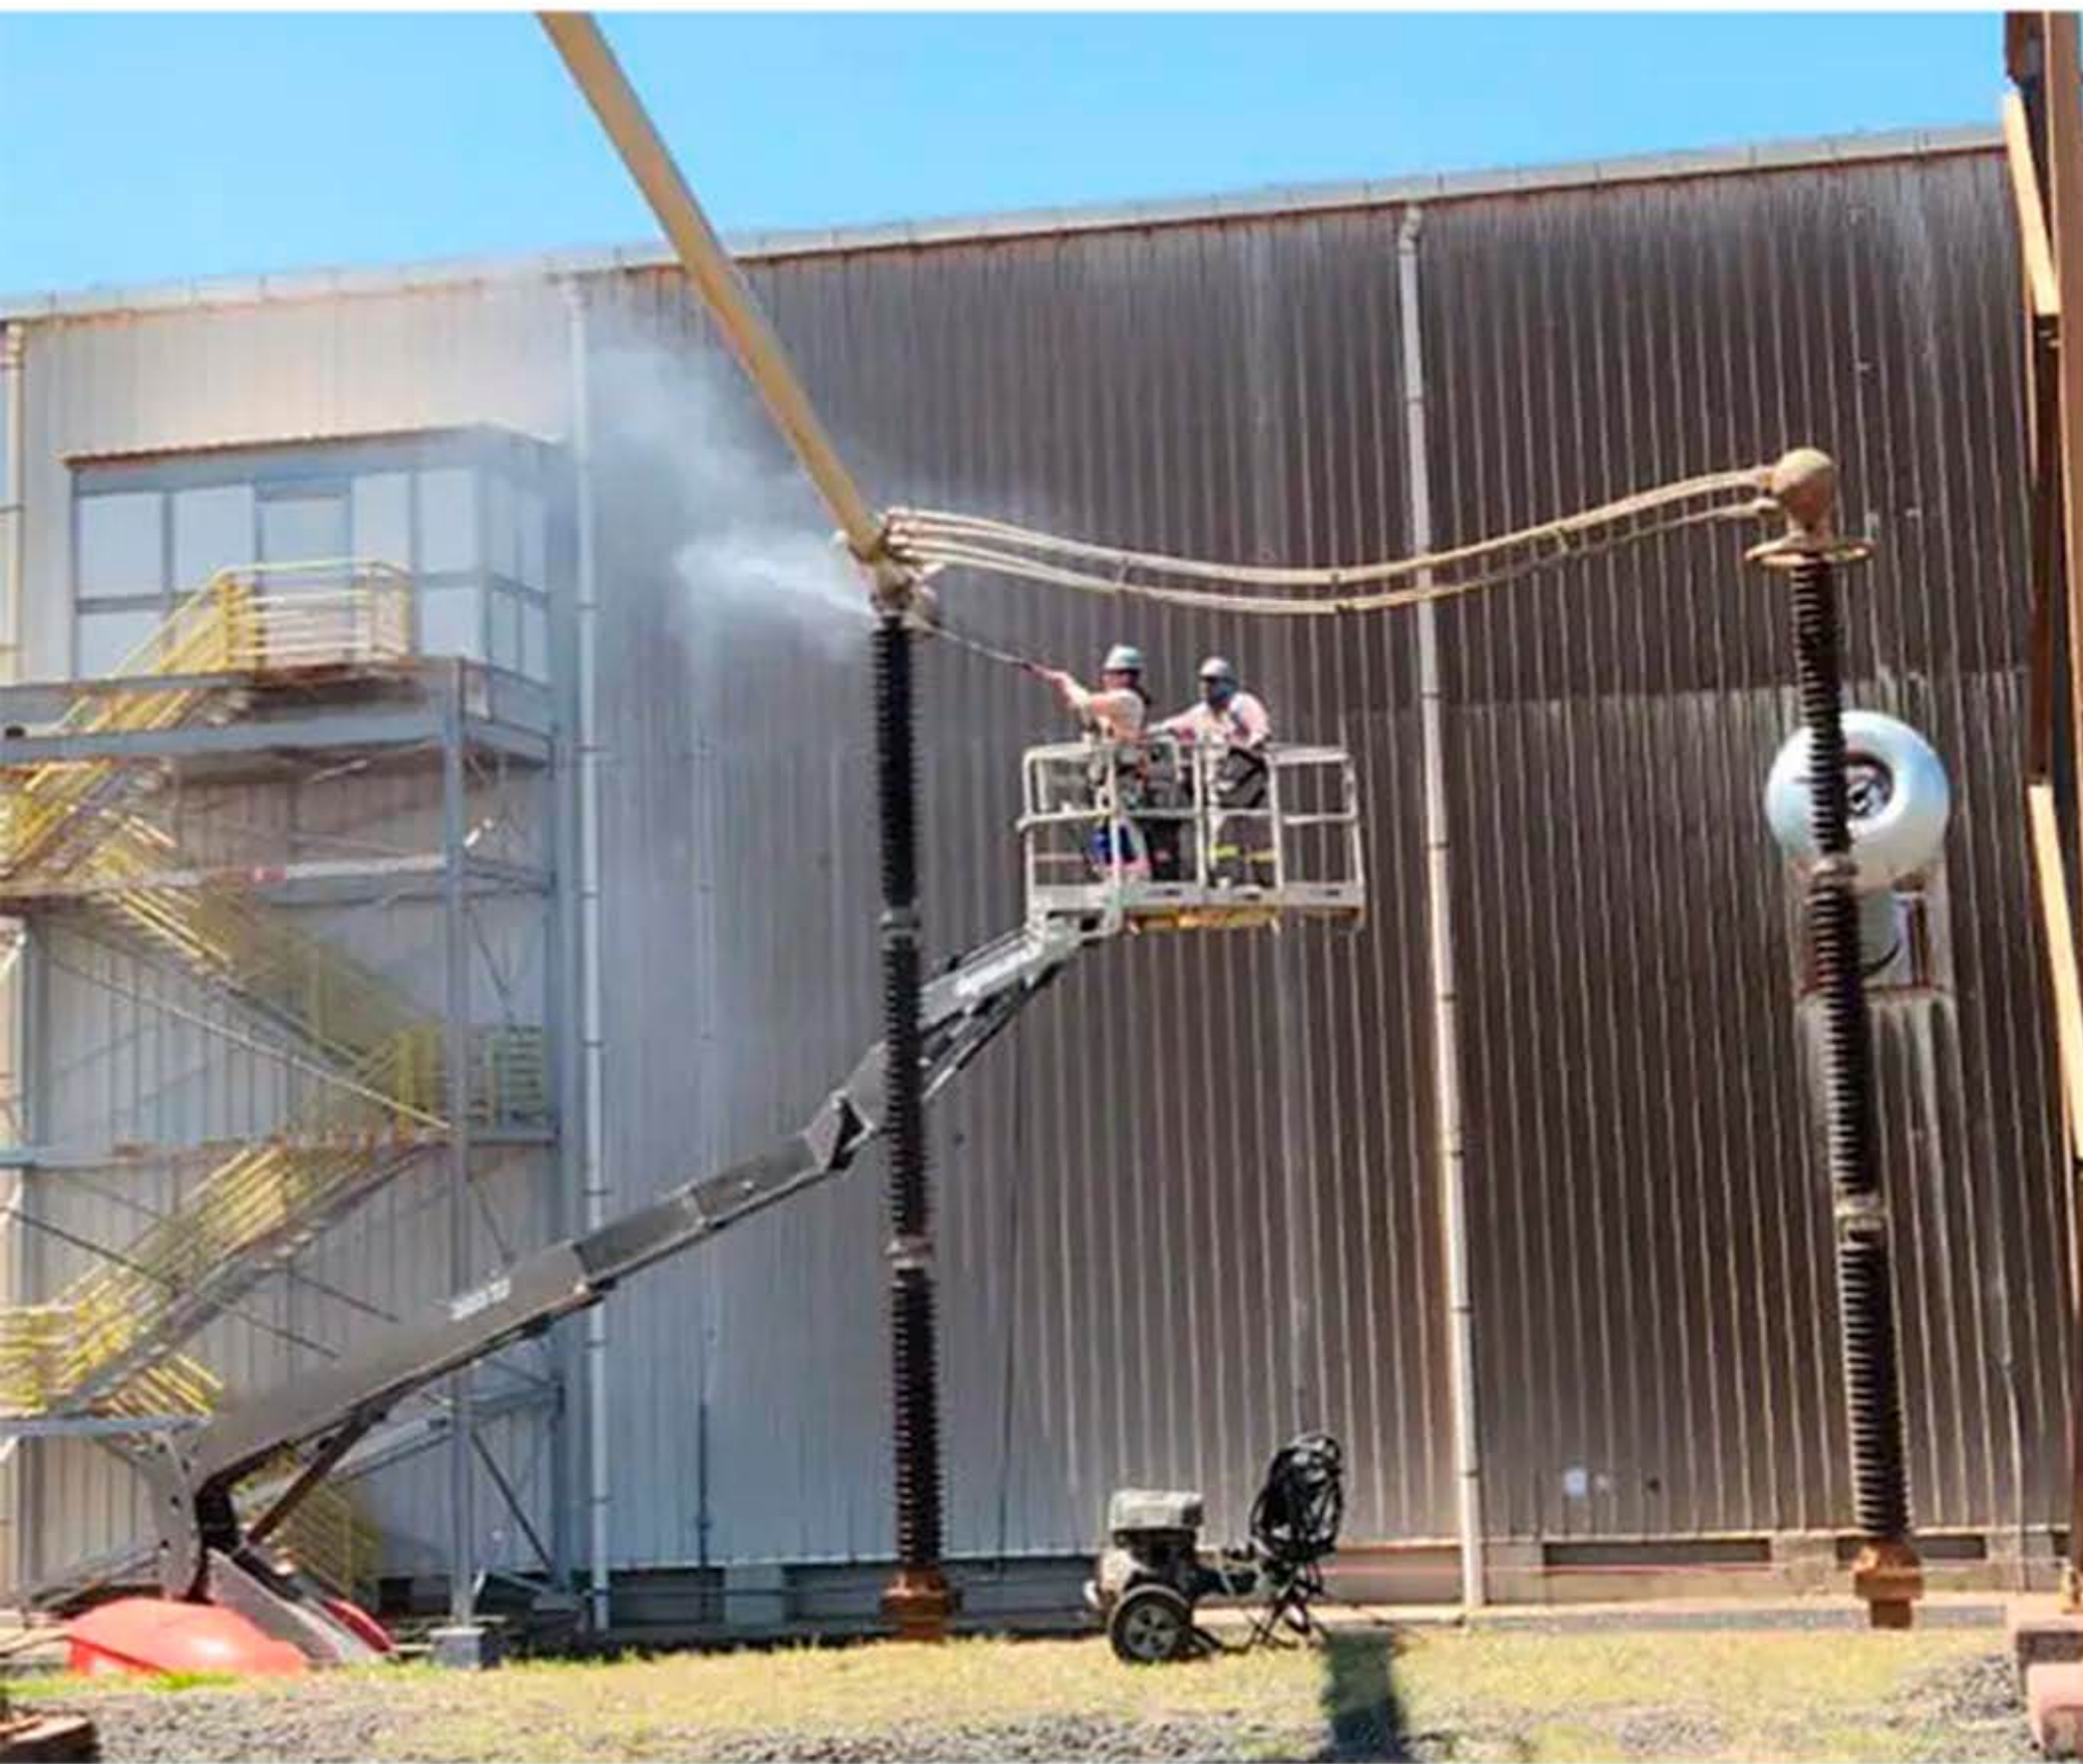

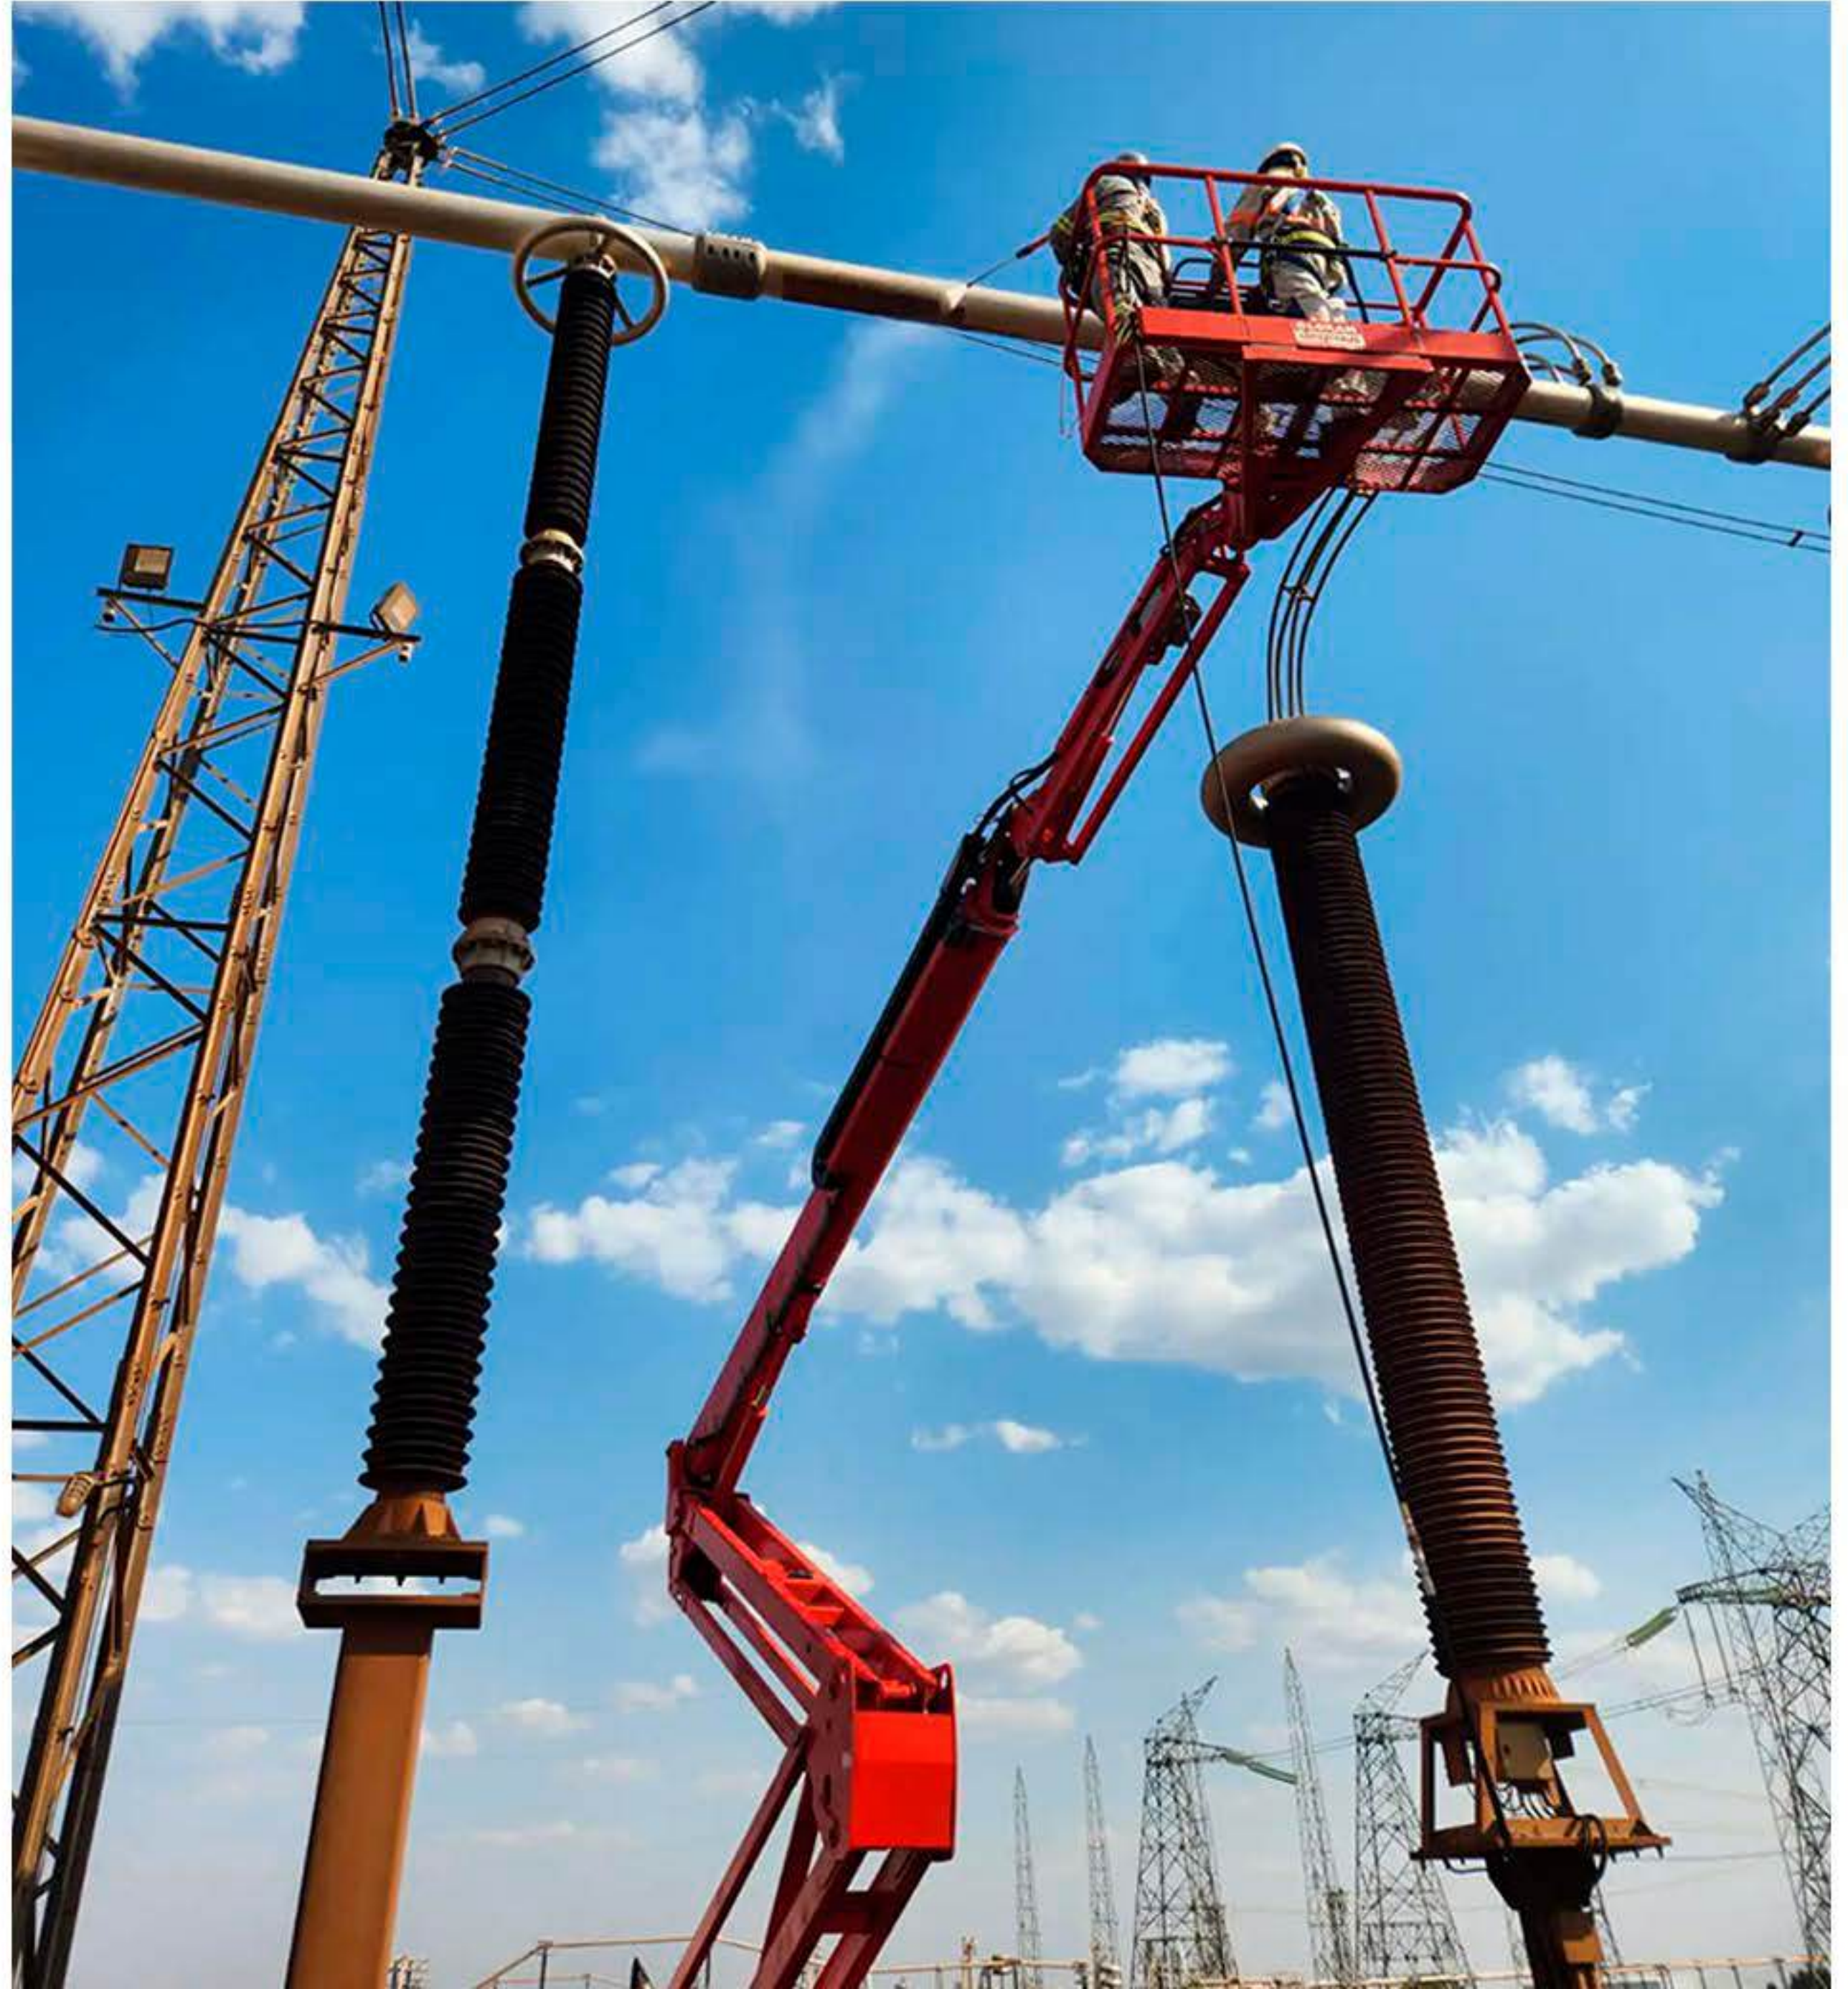





CLIENTE

Serviços Executados para



ie madeira

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA
DO MADEIRA

**SE Coletora Sistema HVDC-OPTHP - Porto Velho/RO
simultaneamente com a SE Araraquara 2/SP**

Revitalização dos Reatores de linha no Pátio de 600Kv-CC

ANTES



DURANTE



DEPOIS



SE Coletora Sistema HVDC-OPTHP - Porto Velho/RO

Revitalização dos Reatores Reservas

ANTES



DURANTE



DEPOIS





CLIENTE

Serviços Executados para



SE Coletora Sistema UHVDC - Estreito/MG e Anapu/PA

Revitalização de Reatores





CLIENTE

Serviços Executados para



GE Renewable Energy

SE Coletora Sistema HVDC-OPTHP - Porto Velho/RO

Revitalização dos Reatores no Pátio - DC

ANTES



DEPOIS



ANTES



DURANTE



DEPOIS





www.opcaosilicones.com.br

marcos@opcaosilicones.com.br

 (19) 9 7160-0227